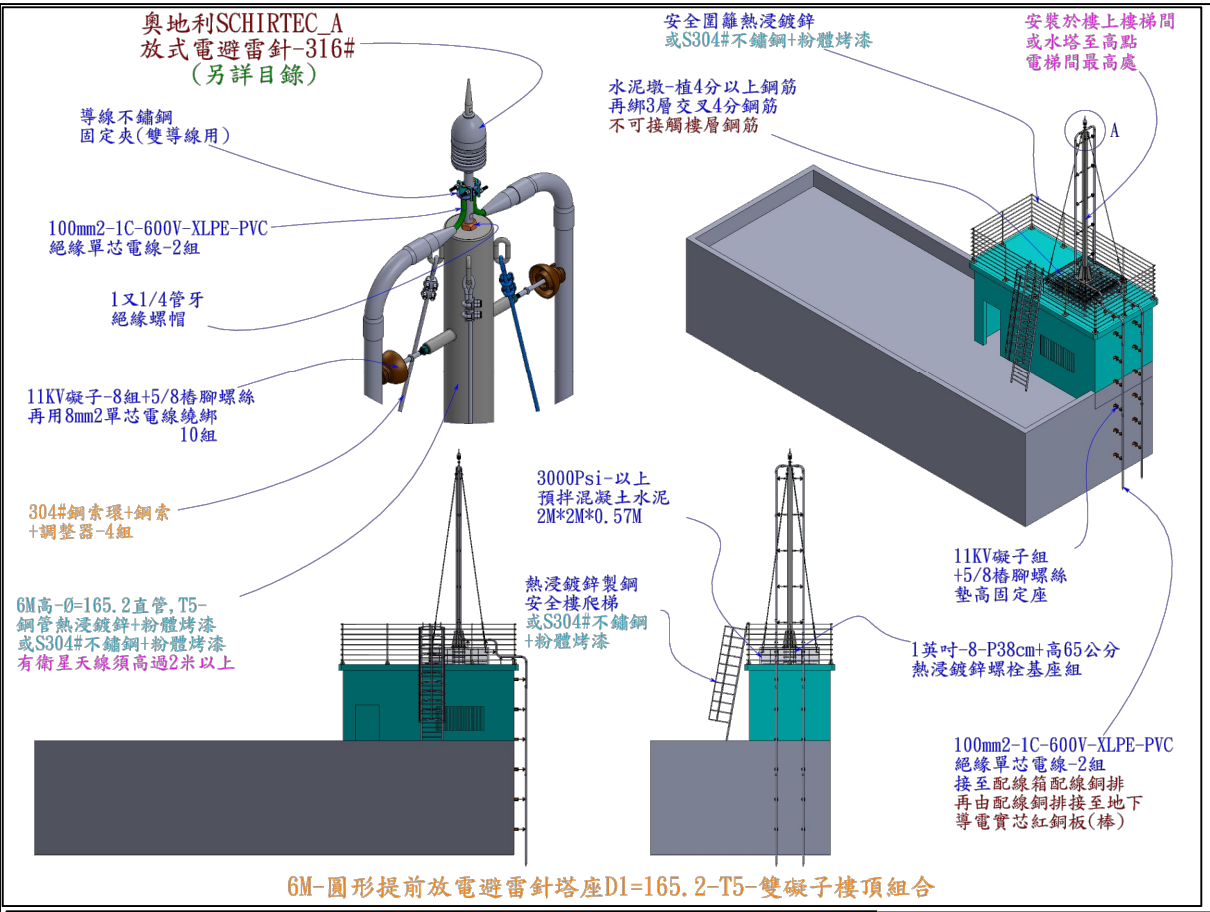

6M-圓形提前放電避雷針塔座D1=165.2-T5-雙礙子樓頂組合

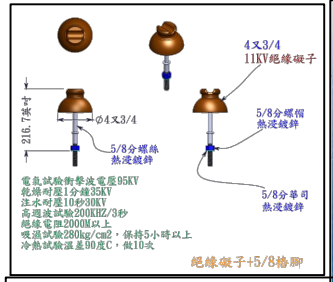

絕緣礙子+5/8樁腳

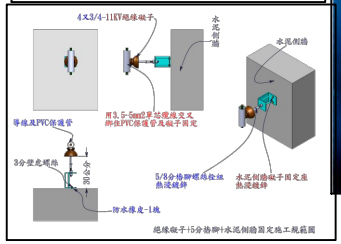

絕緣礙子+5分樁腳+水泥側鎖固定施工規範圖

1・避雷針接地電阻10Ω以下，責任施工
2・承包商於施工前，須依採用之設備提供安裝詳圖
3・避雷針之保護範圍須依內政部營建署審核文件載明
4・避雷針至配線箱導線用100mm2-1C-600V XLPE 絕緣電線(IV)-2組
5・配線箱至地下導線用100mm2-1C-600V XLPE 絕緣電線(IV)3組
及60mm2-1C-600V XLPE 絕緣電線(IV)2組
6・避雷針之圖面型式僅供參考須為SUS-316不銹鋼材質
7・地極接地用紅銅板8mm*200mm*1000mm-3組3串-共9塊
8・參考測試點(P,C)用Ø3/4″ 10呎銅心銅棒-2支
9・避雷針高於被設備6米保護層級(1)半徑須大於78M，
保護層級(4)半徑須大於107M
10・避雷針塔架桿其結構強度應能耐風速60m/s以上之風壓

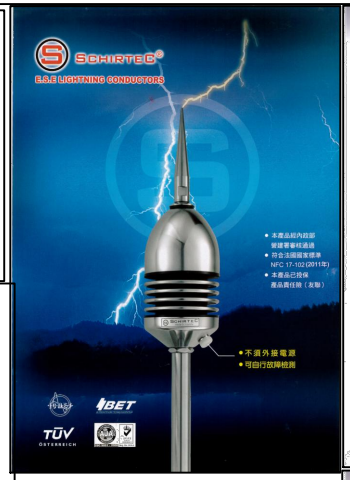

SCHIRTEC
原理&運作方式
SCHIRTEC E.S.E.
SCHIRTEC-A
產品外觀
產品實物
產品說明書
產品保固卡
產品責任險（美製）
產品說明書
產品保固卡
產品責任險（美製）
產品說明書
產品保固卡
產品責任險（美製）