

雷擊單芯導線  
用100mm<sup>2</sup>-600V-XLPE-  
絕緣電纜線PVC(IV)單芯  
2條各別接至配線箱

6M避雷針桿直徑165.2-T5  
雙礙子架-須滿焊後熱浸鍍鋅  
(另有規範圖)

產品須經內政部營建署審核通過  
符合法國國家標準NFC-17-102  
有測試端子避雷針組  
(另有原廠中文目錄)

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：


審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

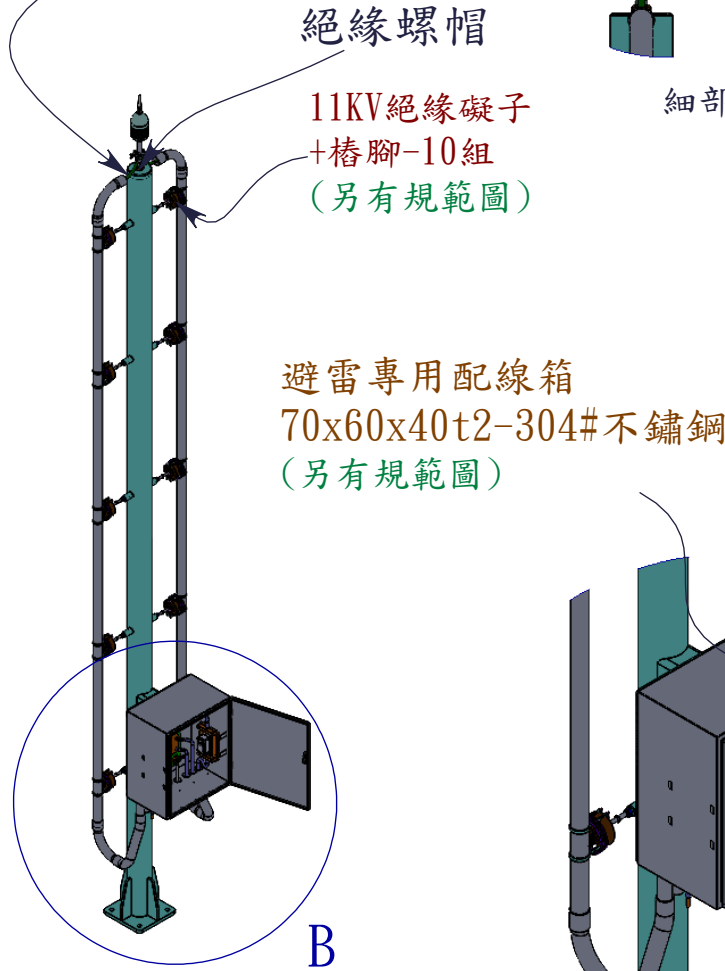


細部放大圖 A

A

2英吋PVC厚管  
各別接至配線箱

PVC管與礙子固定  
用5.5單芯線纏繞綁緊

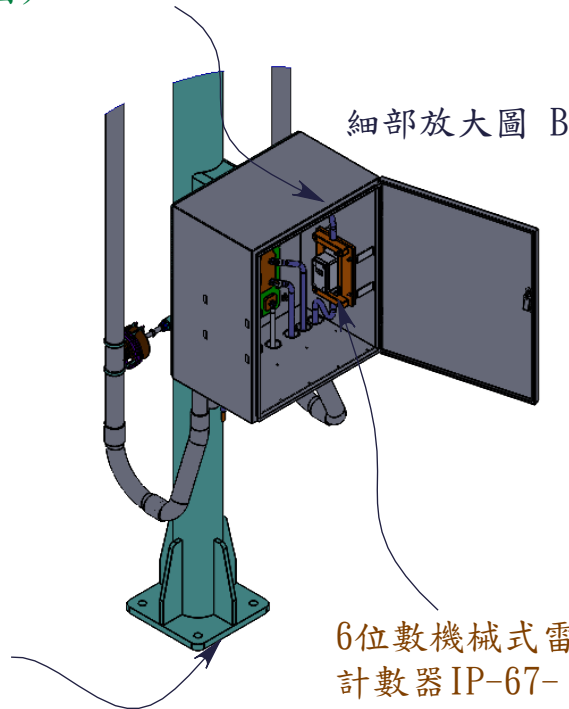

支撐塔柱基板熱浸鍍鋅  
35公分x35公分x22mm  
孔距26公分孔徑28  
搭配基座螺栓設計

6位數機械式雷擊  
計數器IP-67-  
可偵測1.5KA~200KA電流  
(另有原廠中文目錄)

導電紅銅排組  
(另有規範圖)

接地下實芯紅銅板  
3組(另有規範圖)

接地下測試棒-2組  
(另有規範圖)